


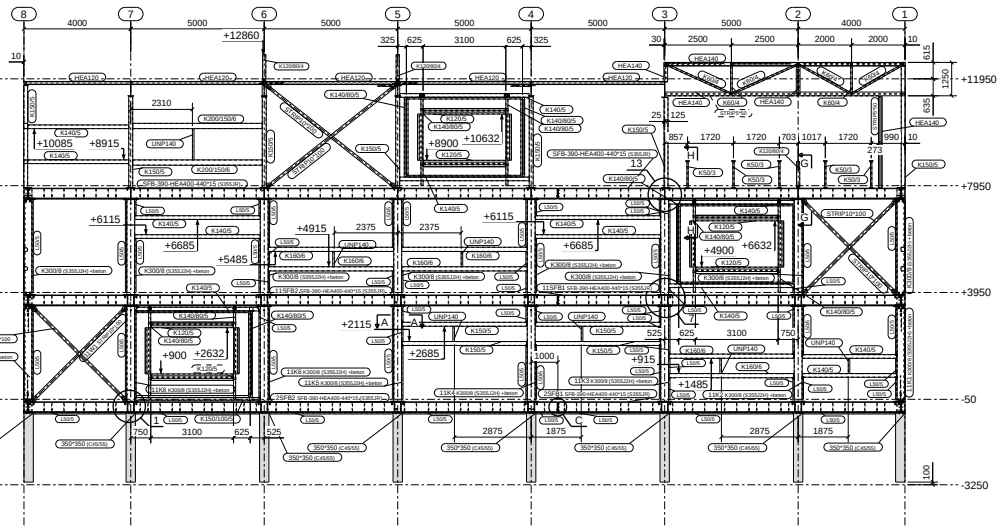

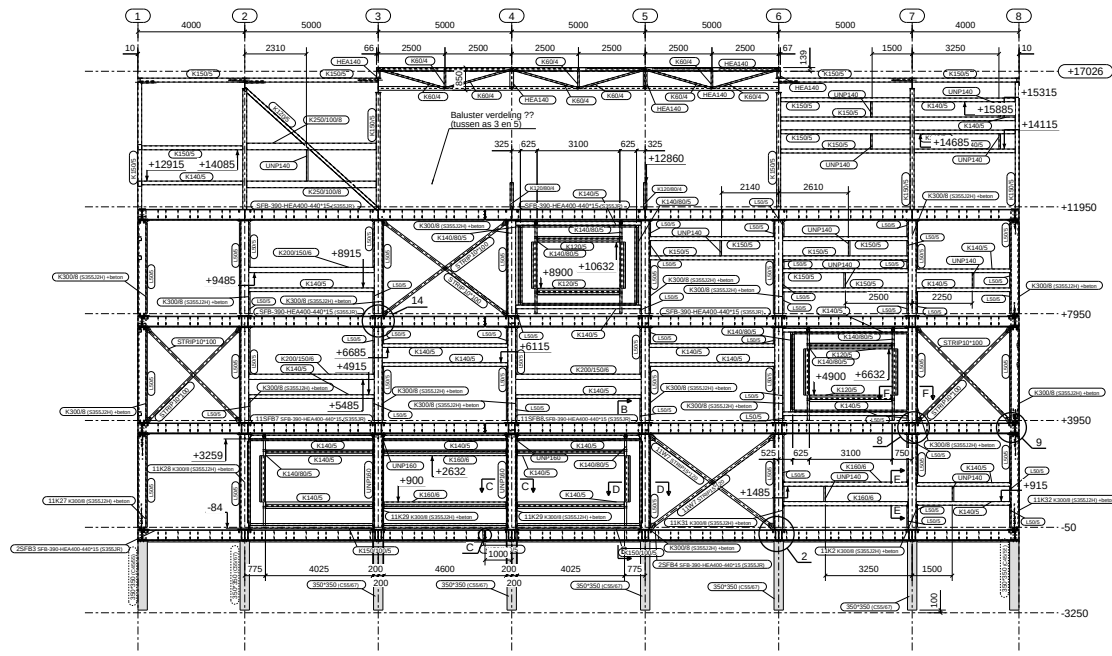


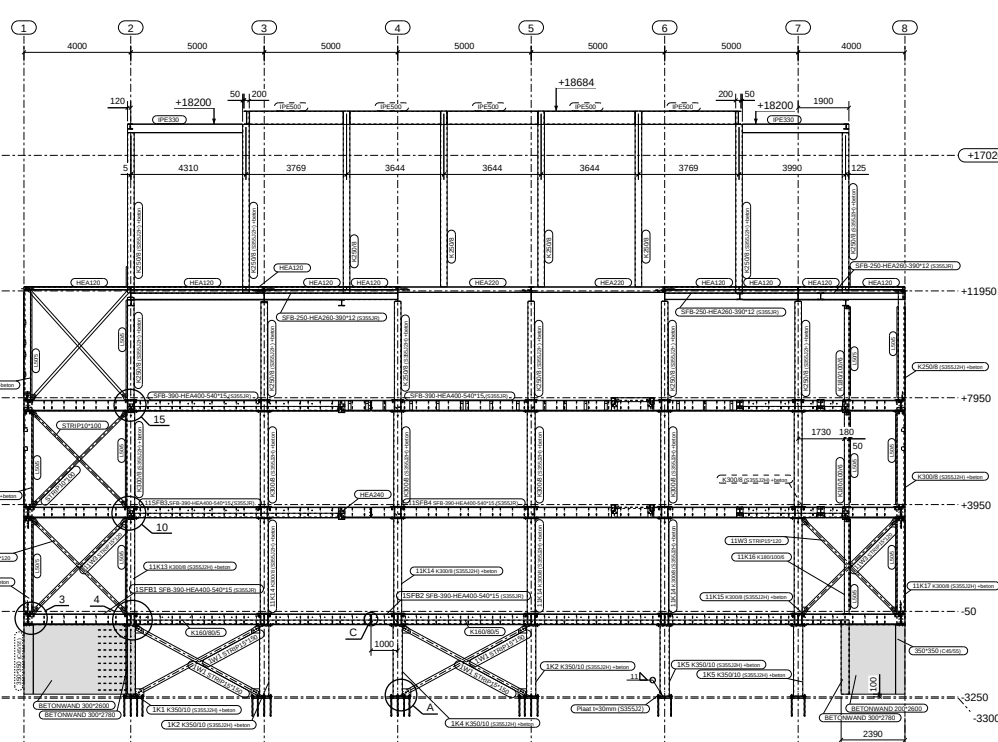


AANZICHT AS A
1:100

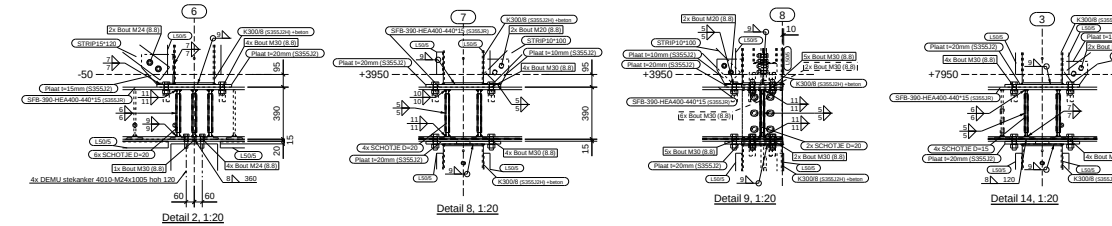




AANZICHT AS H
1:100

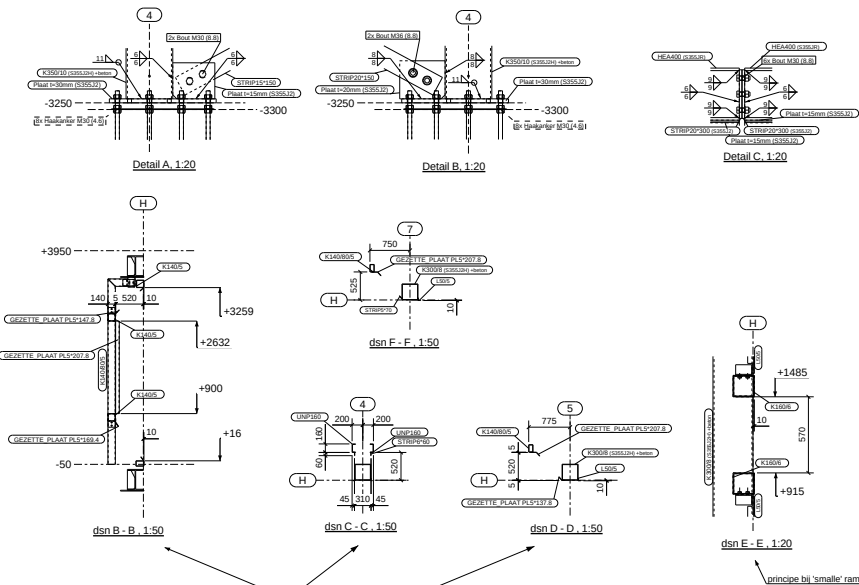

AANZICHT AS D
1:100

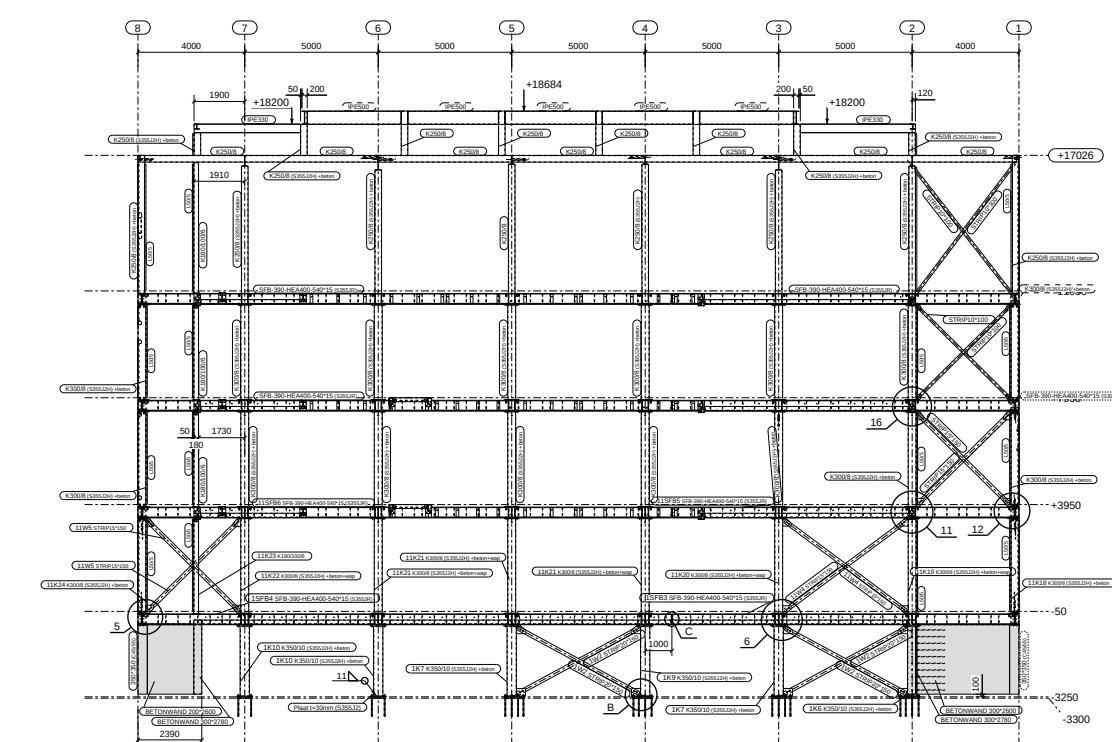

AANZICHT AS E
1:100

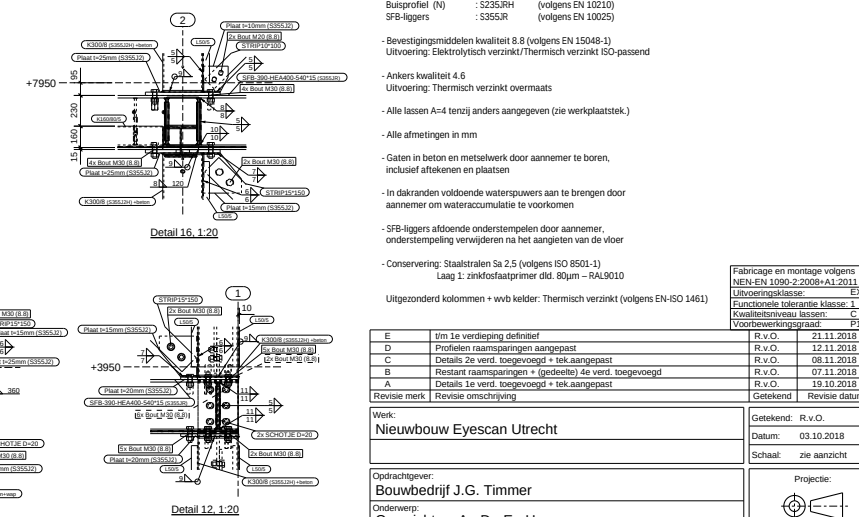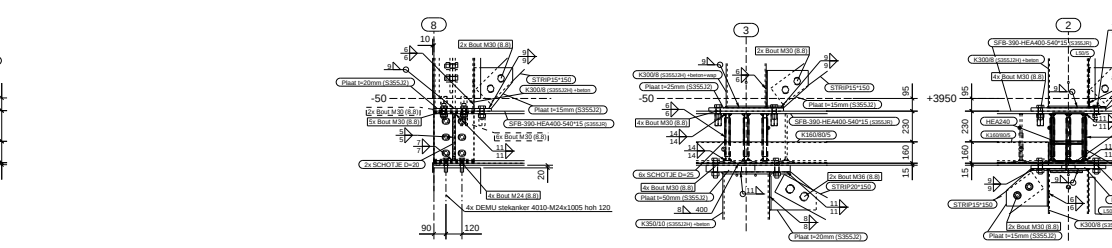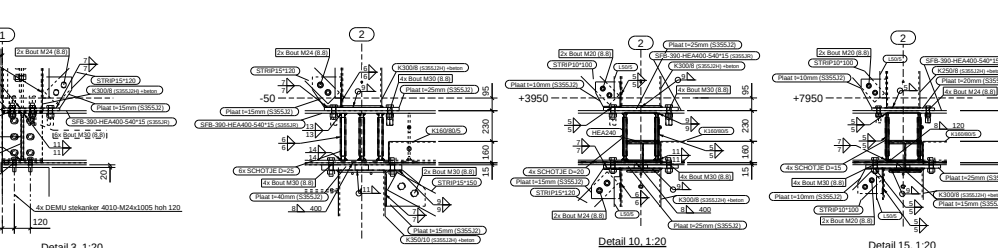

Lassen SFB-liggers a=5

Alle DEMU-Stekinden en stekankers niet voor Ferross

- Kolommen gevuld met beton: sterkteklasse C35/45
- Kolommen gevuld met beton en wapening: sterkteklasse C35/45 + betonwapening 4x20 (levering aannemer)

- Materiaalkwaliteit tenzij anders aangegeven

Kop-voetplaten	: S355J2	(volgens EN 10025)
Profielstaal	: S235JR	(volgens EN 10025)
Kokerprofiel (K)	: S275DH	(volgens EN 10219)
Kokerprofiel (NW)	: S355DH	(volgens EN 10210)
Buisprofiel (B)	: S235RH	(volgens EN 10219)
Buisprofiel (N)	: S235RH	(volgens EN 10210)
SFB-liggers	: S355R	(volgens EN 10025)

- Bevestigingsmiddelen kwaliteit 8.8 (volgens EN 15048-1)

Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt/thermisch verzinkt ISO-passend

- Ankers kwaliteit 4.6

Uitvoering: Thermisch verzinkt overmaats

- Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven (zie werkplaatstek).

- Alle afmetingen in mm

- Gaten in beton en metaalwerk door aannemer te boren, inclusief aftekenen en plaatsen

- In dakranden voldoende waterspuers aan te brengen door aannemer om wateraccumulatie te voorkomen

- SFB-liggers afdoende onderstempen door aannemer, onderstemping verwijderen na het aangeiten van de vloer

- Conservering: Staaltroten Sa 2.5 (volgens ISO 8501-1)

Laag 1: zinkfosfaatprimer dtd. 80µm - RAL9010

Uitgezonderd kolommen + wvb kelder: Thermisch verzinkt (volgens EN-ISO 1461)

Fabricage en montage volgens	NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse	EXC2
Functionele tolerantie klasse	1
Kwaliteitsniveau lassen	C
Voorbewerkingsgraad	P1

D	1m 3e verdieping definitief	R.V.O.	21.11.2018
E	Profielen raamspanning aangepast	R.V.O.	12.11.2018
B	Details 2e verd. bevestigings + tek aangepast	R.V.O.	08.11.2018
C	Restant raamspanning + (gedes)te 2e verd. toegevoegd	R.V.O.	07.11.2018
A	Details 1e verd. bevestigings + tek aangepast	R.V.O.	19.10.2018
Revisie merk	Revisie omschrijving	Getekend	Revisie datum

Werk: Nieuwbouw Eyscan Utrecht

Getekend: R.V.O.

Datum: 03.10.2018

Schaal: zie aanzicht

Project: 818029

Formaat: A0

TER CONTR.DEFINITIEF