

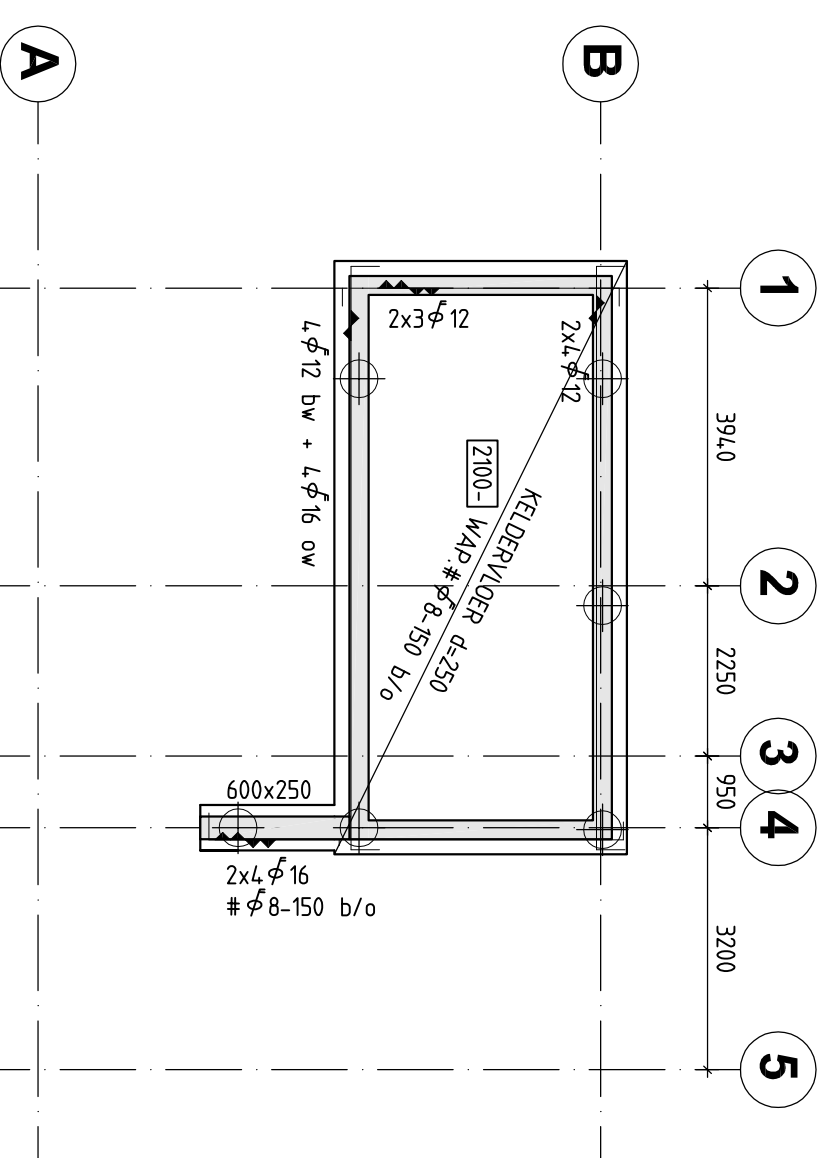
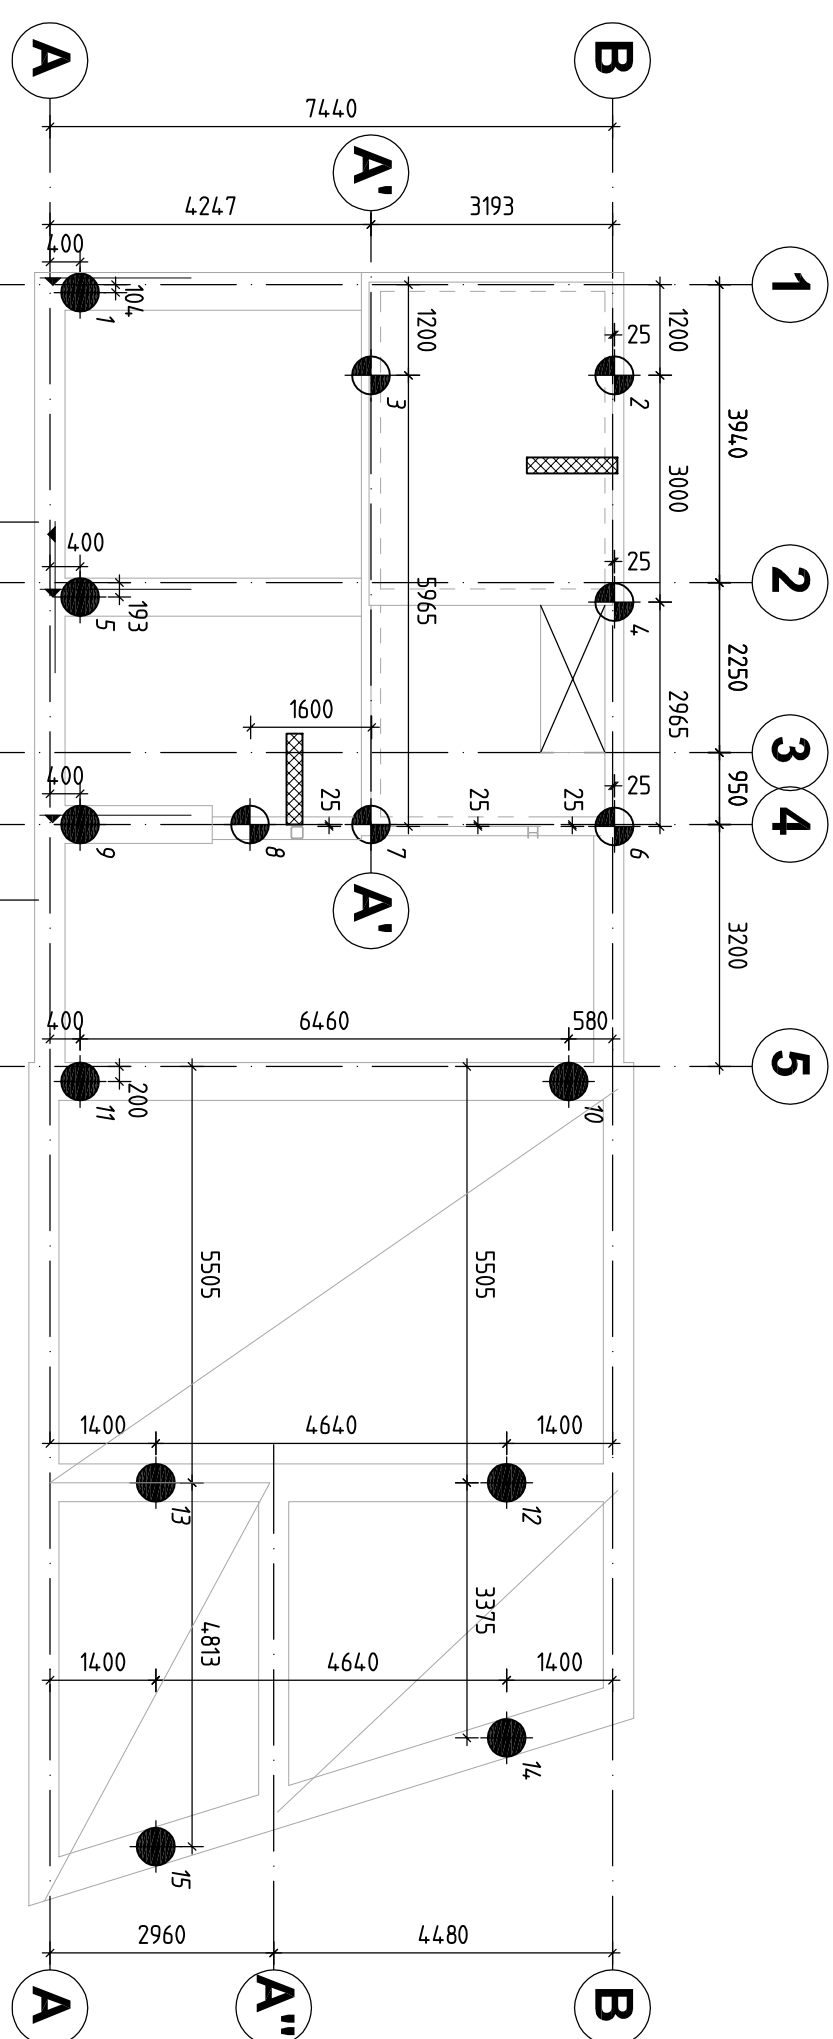




Keldervloer D-250
wapening Φ 8-150 onder en boven
Betonkwaliteit C20/25
Wapening FEB500
Milieuklasse XC4, dekking zie normcod
Wapening betonwanden Φ 8-150 voor en achter


Alle paten ø500, type averagear totaal 15 stuks!
Paalpeutniveau= 23,00+ NAP
Wapeningskorf 5 φ 12, lg 3000 + beugels ø8-50
Steklengte in balk/wand min. 4,00m!
Maatniveau ±39,8m+ NAP

$\frac{D_{\text{PV}} \cdot L}{2}$ PS 250	= voor gespannen breedplaatvloer, D = ps-isolatievloer 210 = betoond kelder D=250
p1	= Puurlast betoontraan Fd = 15 kN

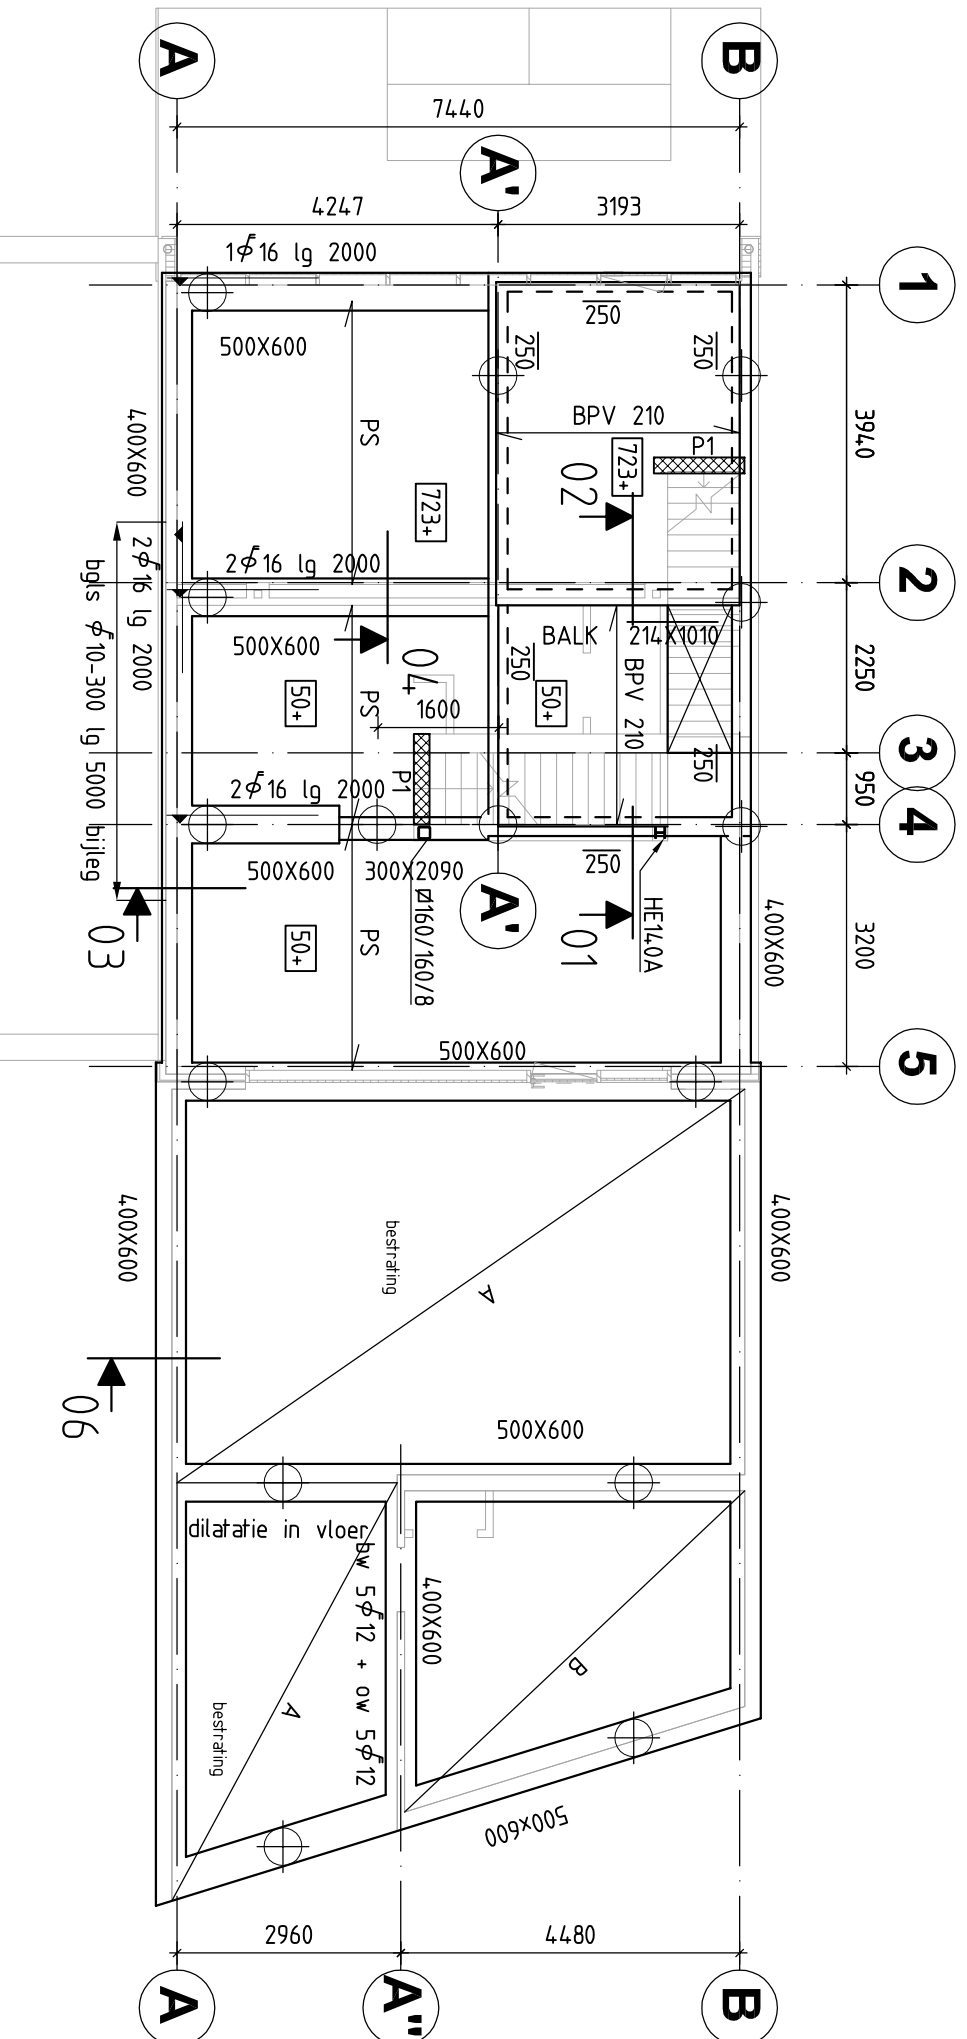


B
Vloer op zand d = 100 mm
Wapening $\Phi 8-150$




Indien nodig ontgroven tot vaste zondepak. Na ontgroven eerst goed oeffenen. Het ontgroingsstuk is onderkant luidend, een goed weelderig, zandpakket, ongeveer Elve hoog met ritten met een tijdpunt van voldoende breedte, per 1 m te brengen loom. De buisput (stroom) moet (n) zo breed worden ontgroven dat de luidendingsstuk onder gestemd wordt onderkant luidend.

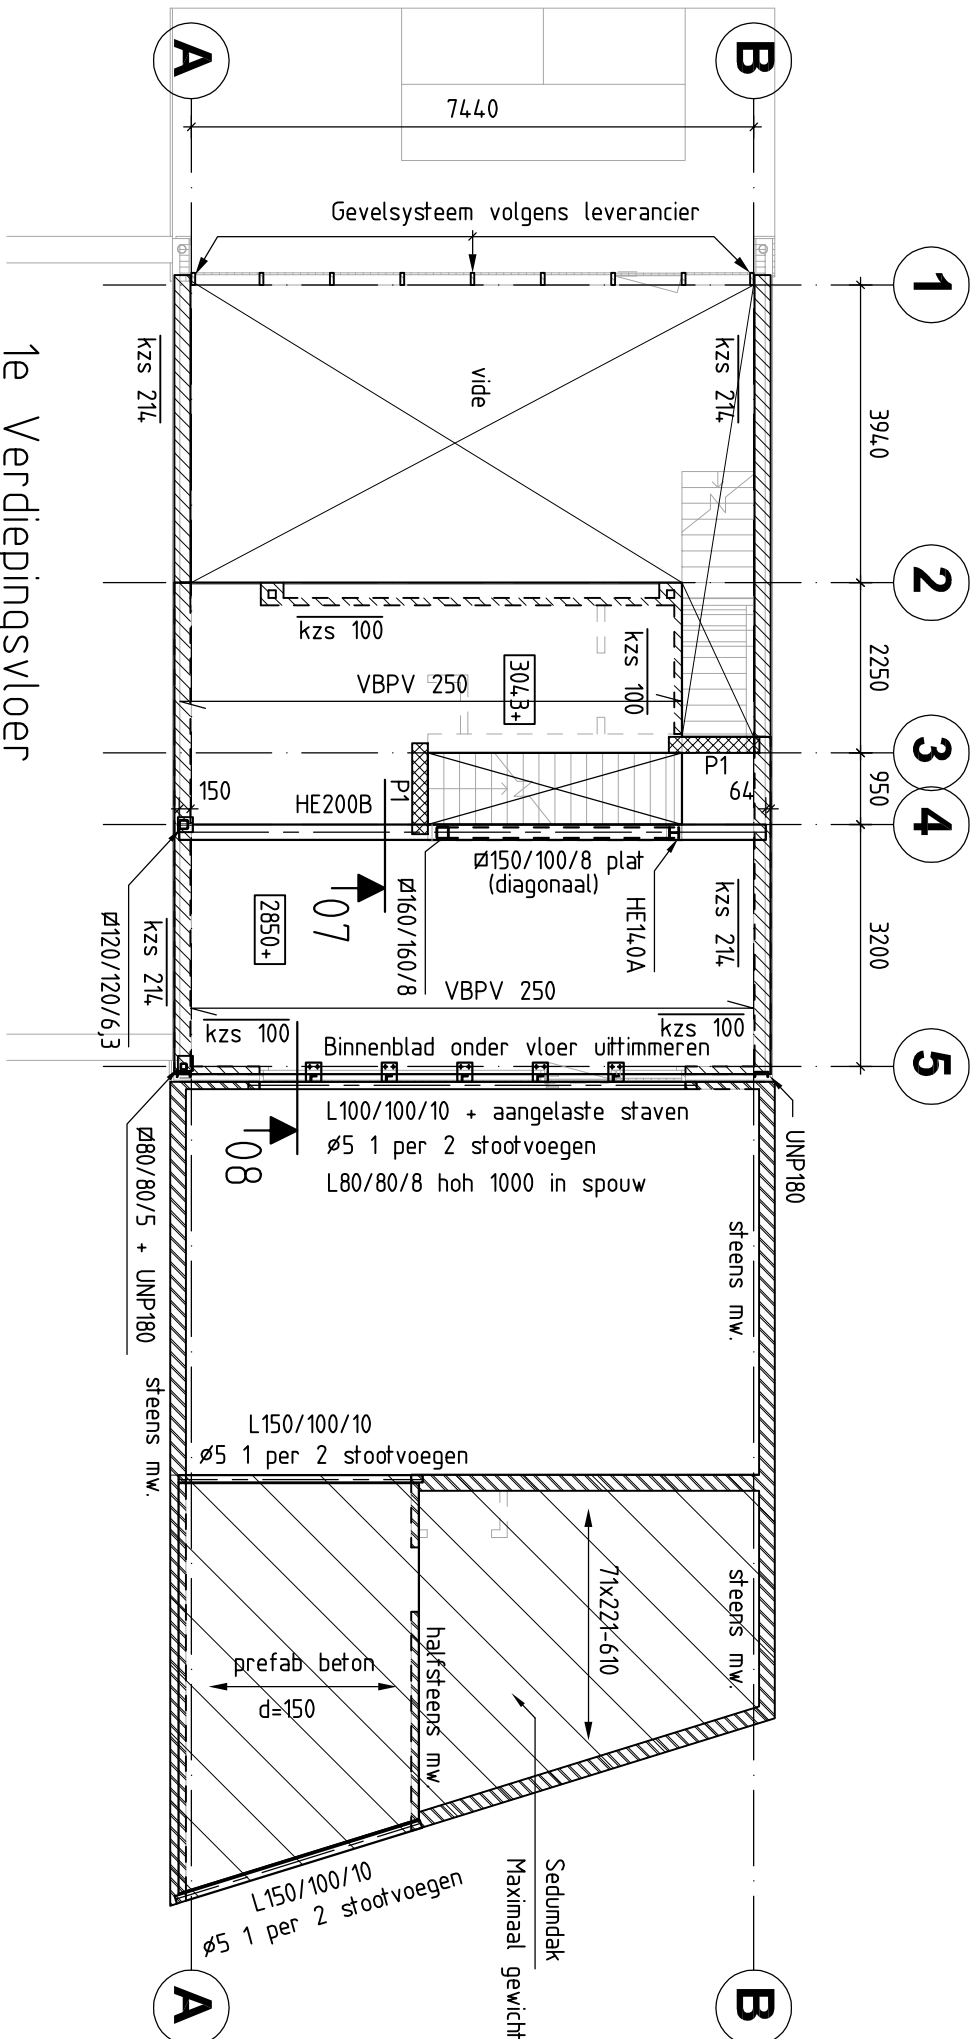


VpVr 250	= voor gespannen breedplaatvloer, $D=250$
Kzs 210	= kalkzandsteenwand $D=210$
Kzs 100	= kalkzandsteenwand $D=100$
VS	= versterkte strook in breedplaatvloer

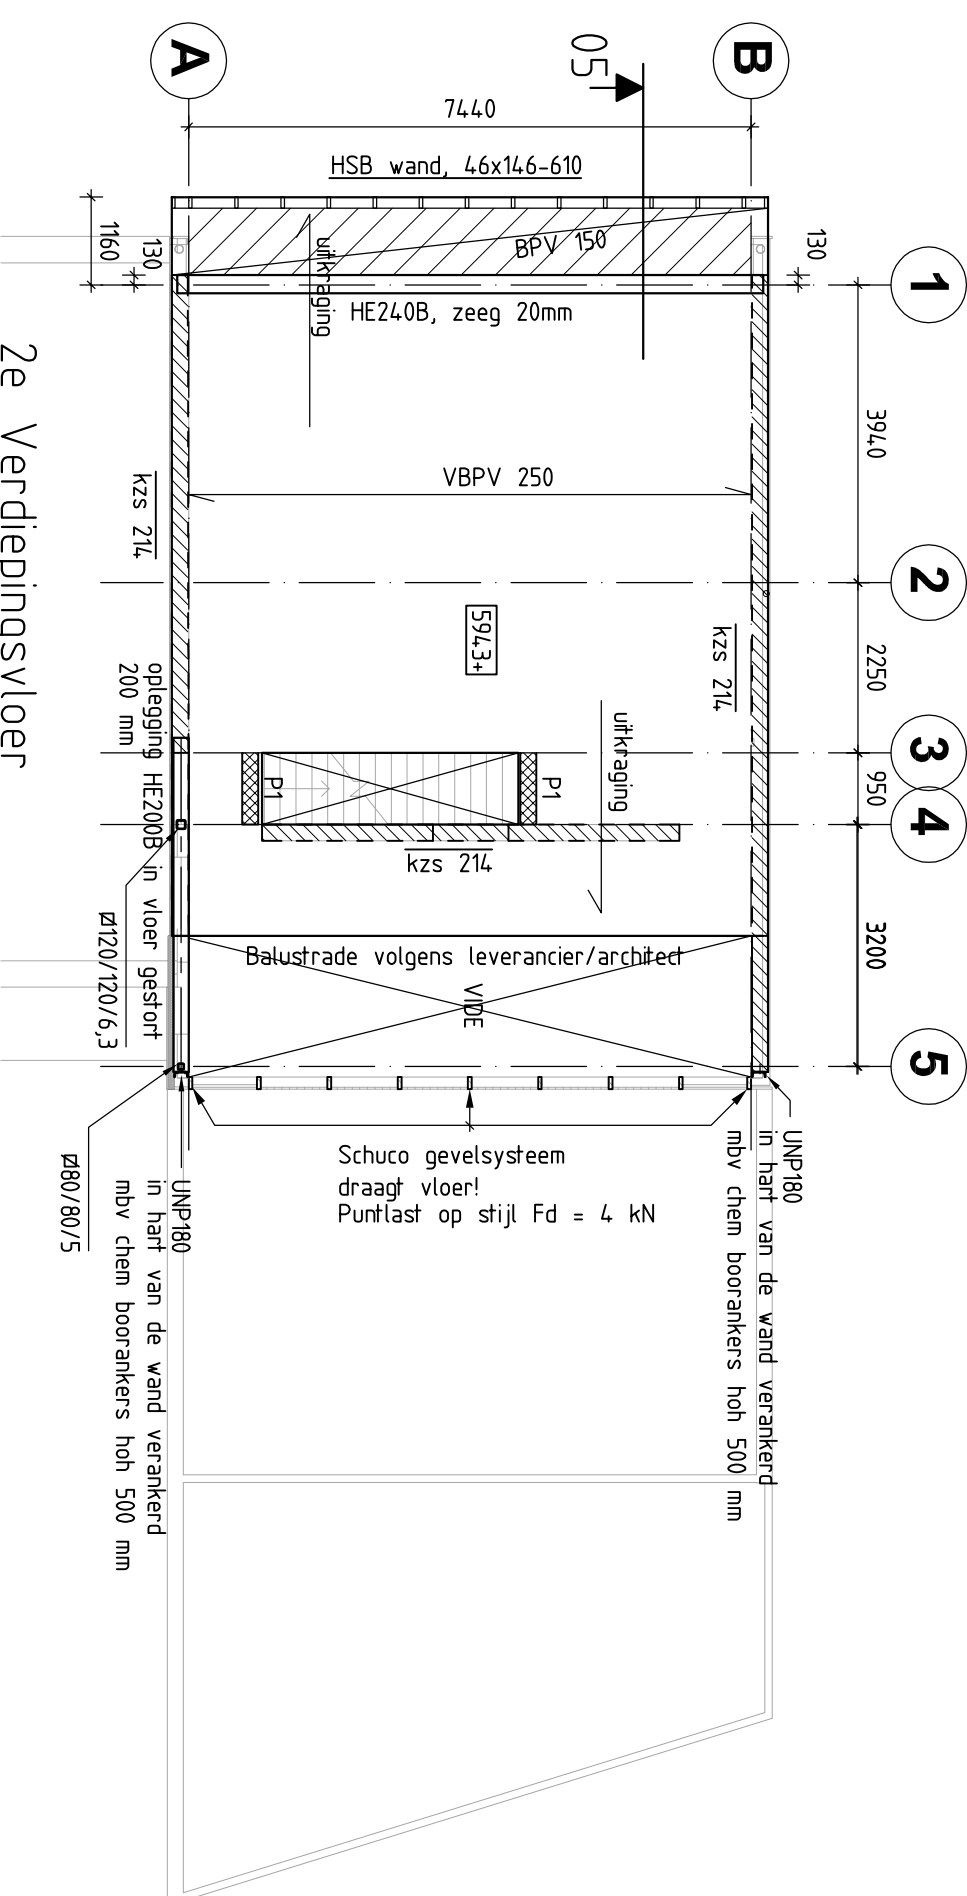




$\frac{V_{BpV}}{V_{BpV}} \frac{250}{150}$ = voorgespannen breedplaatvloer, $D=250$
 $\frac{V_{BpV}}{V_{BpV}} \frac{150}{150}$ = voorgespannen breedplaatvloer, $D=150$
 $\frac{Kz5}{Kz5} \frac{21L}{21L}$ = kalkzandsteenwand D=21L
 UNP180 mby boorankers aan verdelingsvloer verankerd
 = verstekte stroom in breedplaatvloer
 VS
 P1 = Poutlast betonde trap $F_d = 15 \text{ kN}$

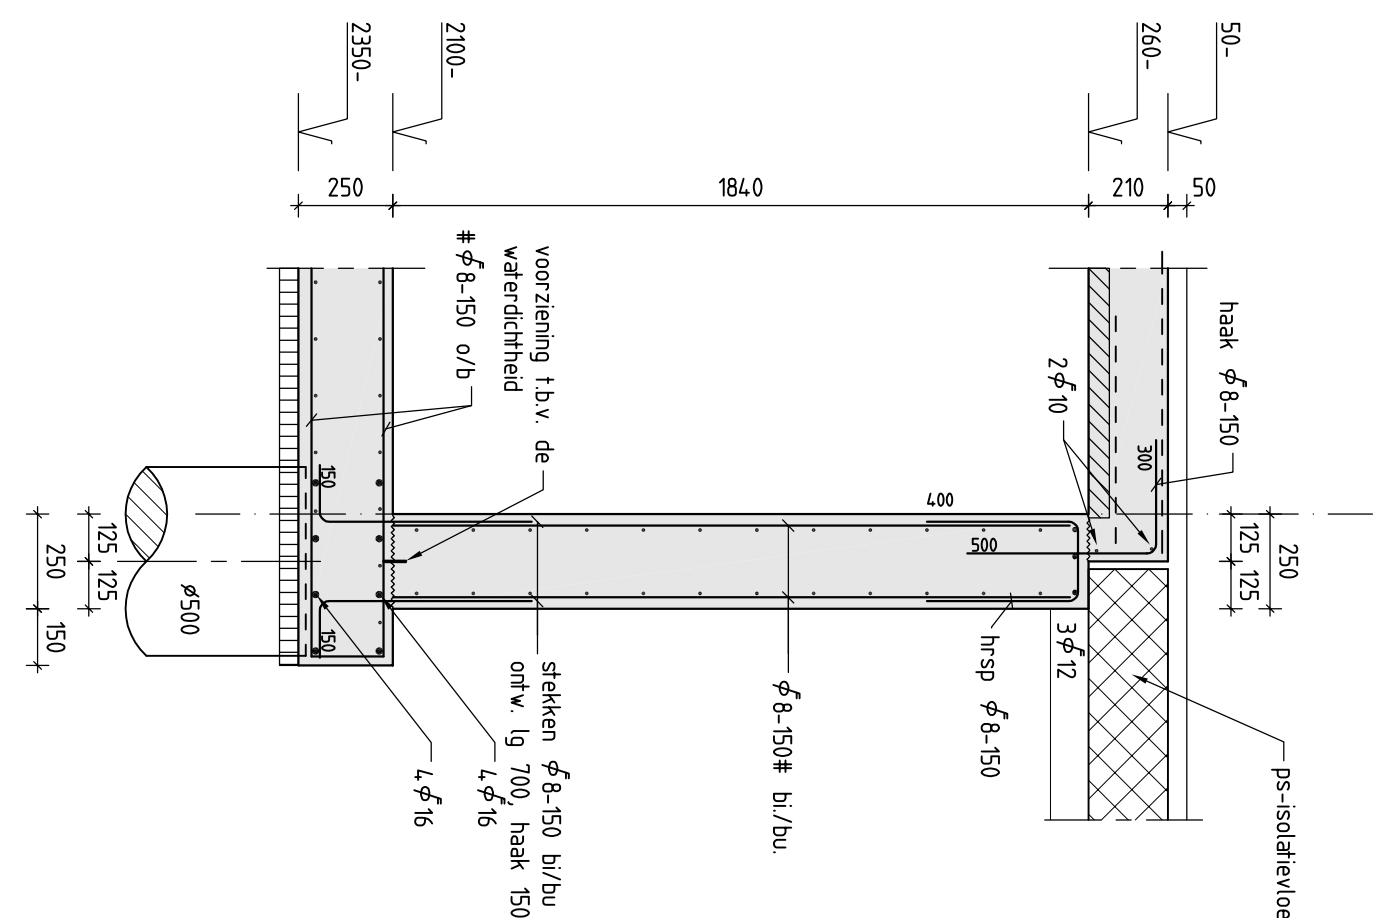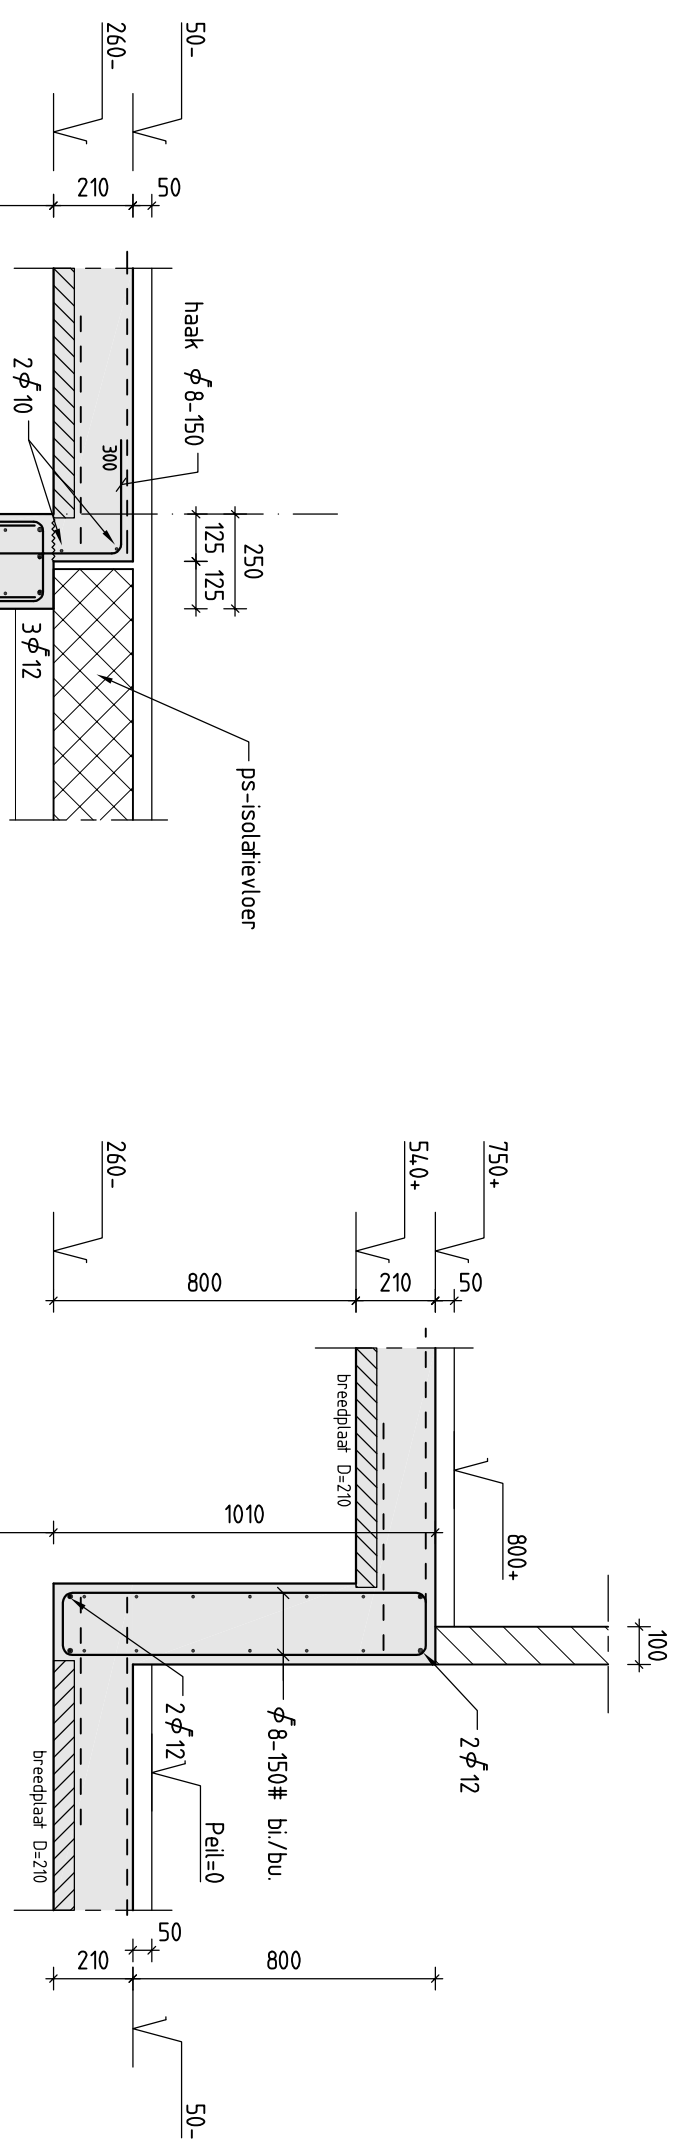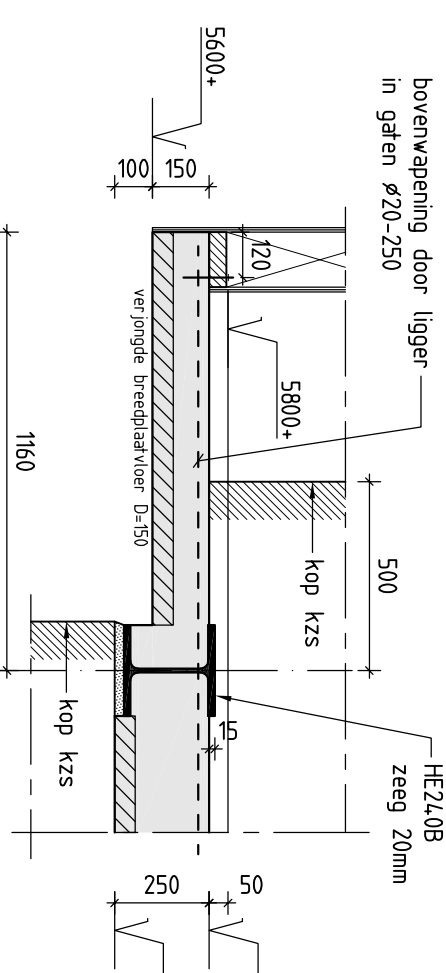DrSn 01DrSn 02


DrSn 05

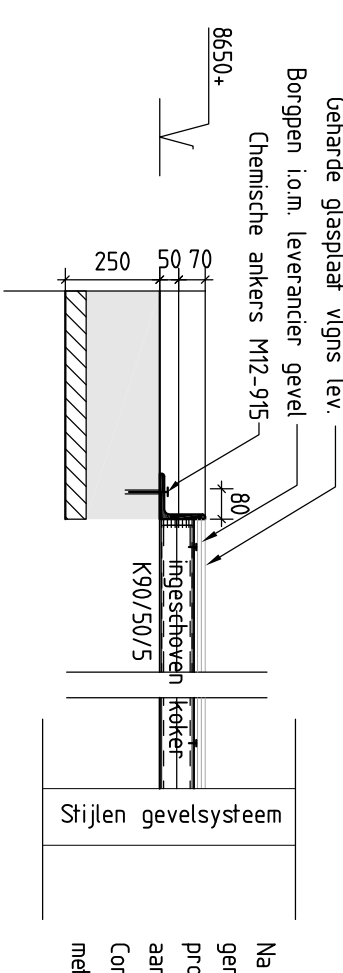

DrSn 09

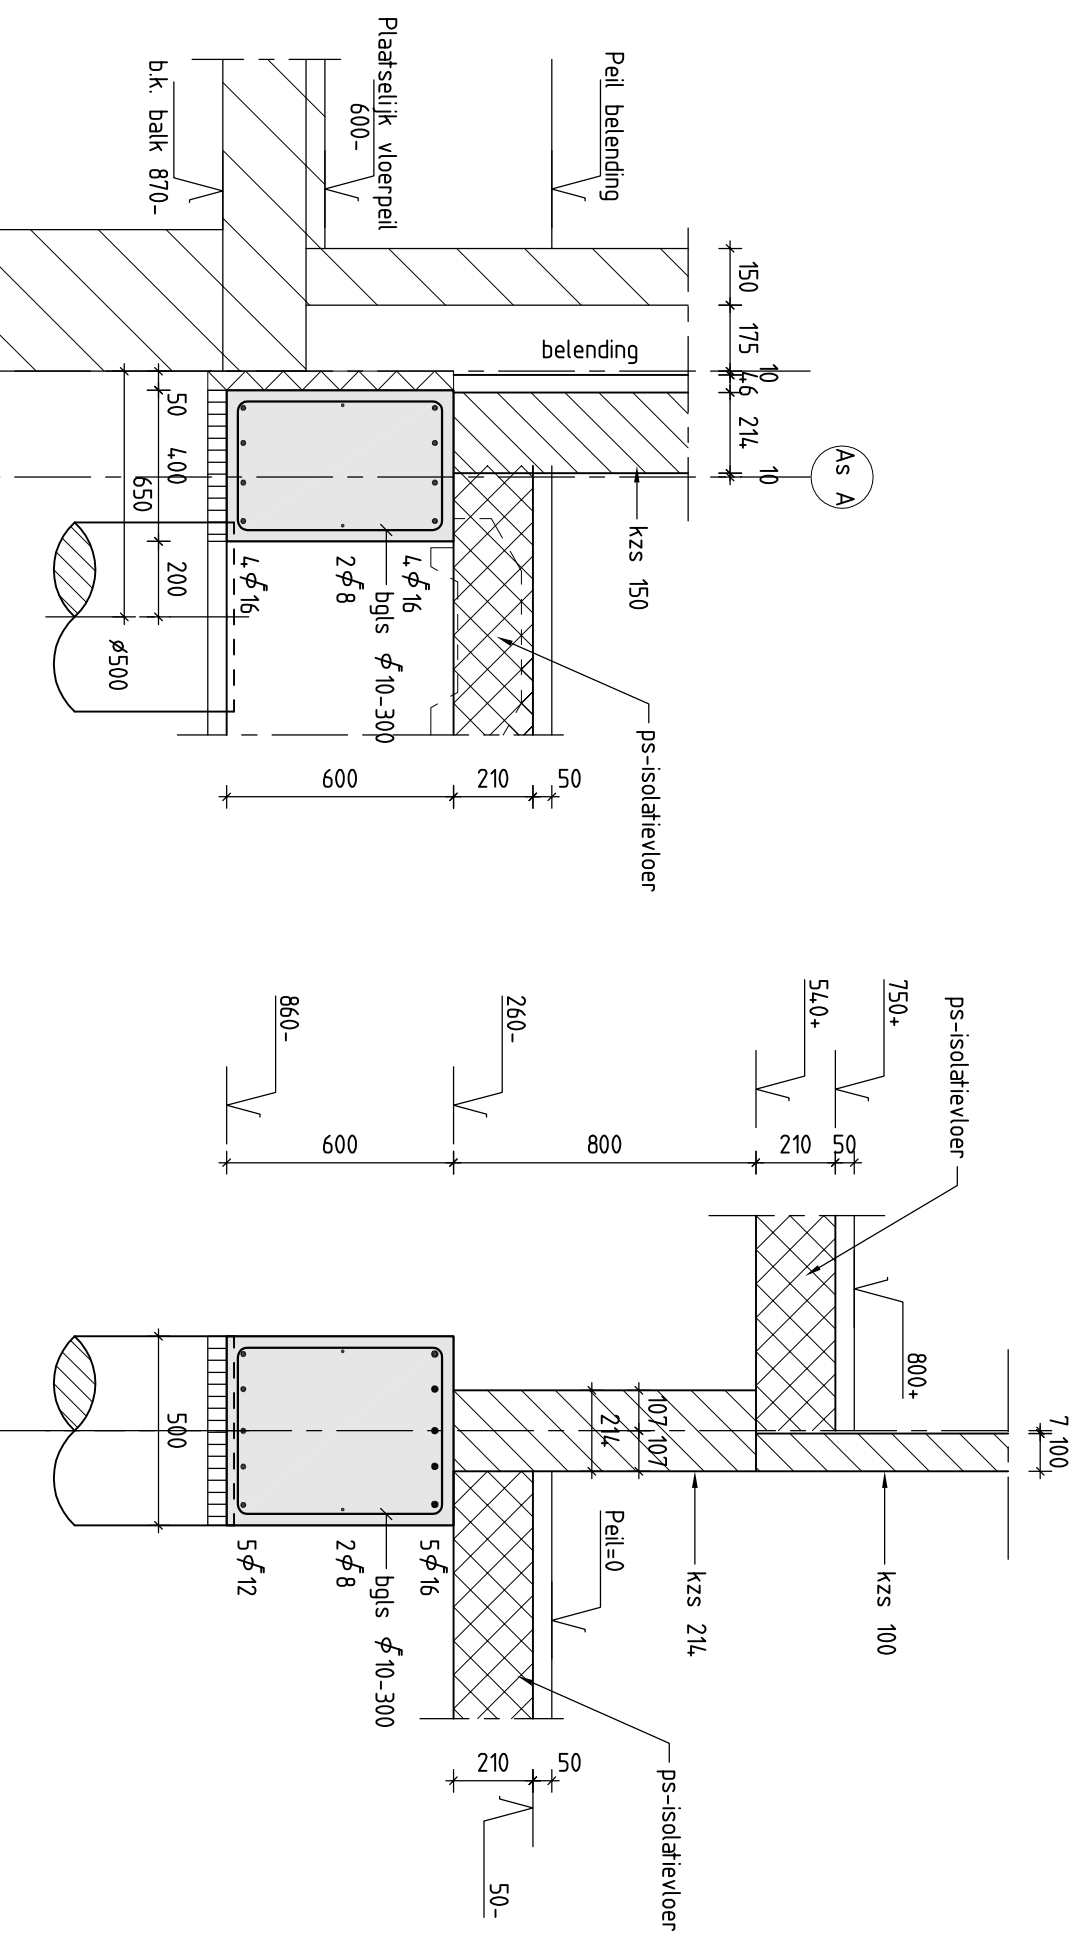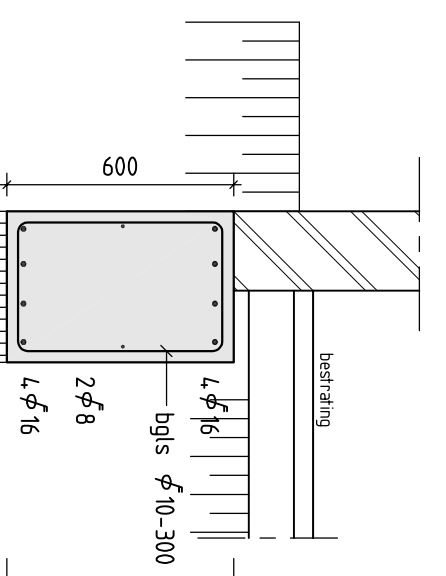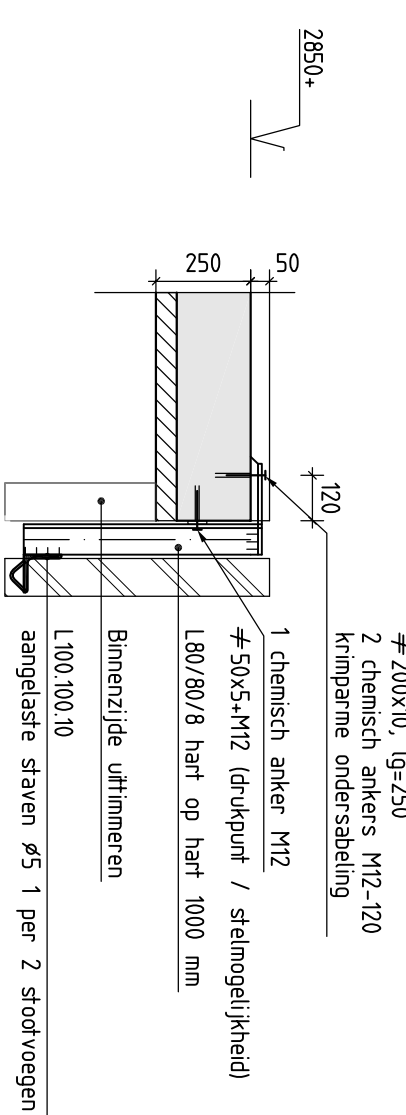DrSn 03DrSn 06

DrSn 08

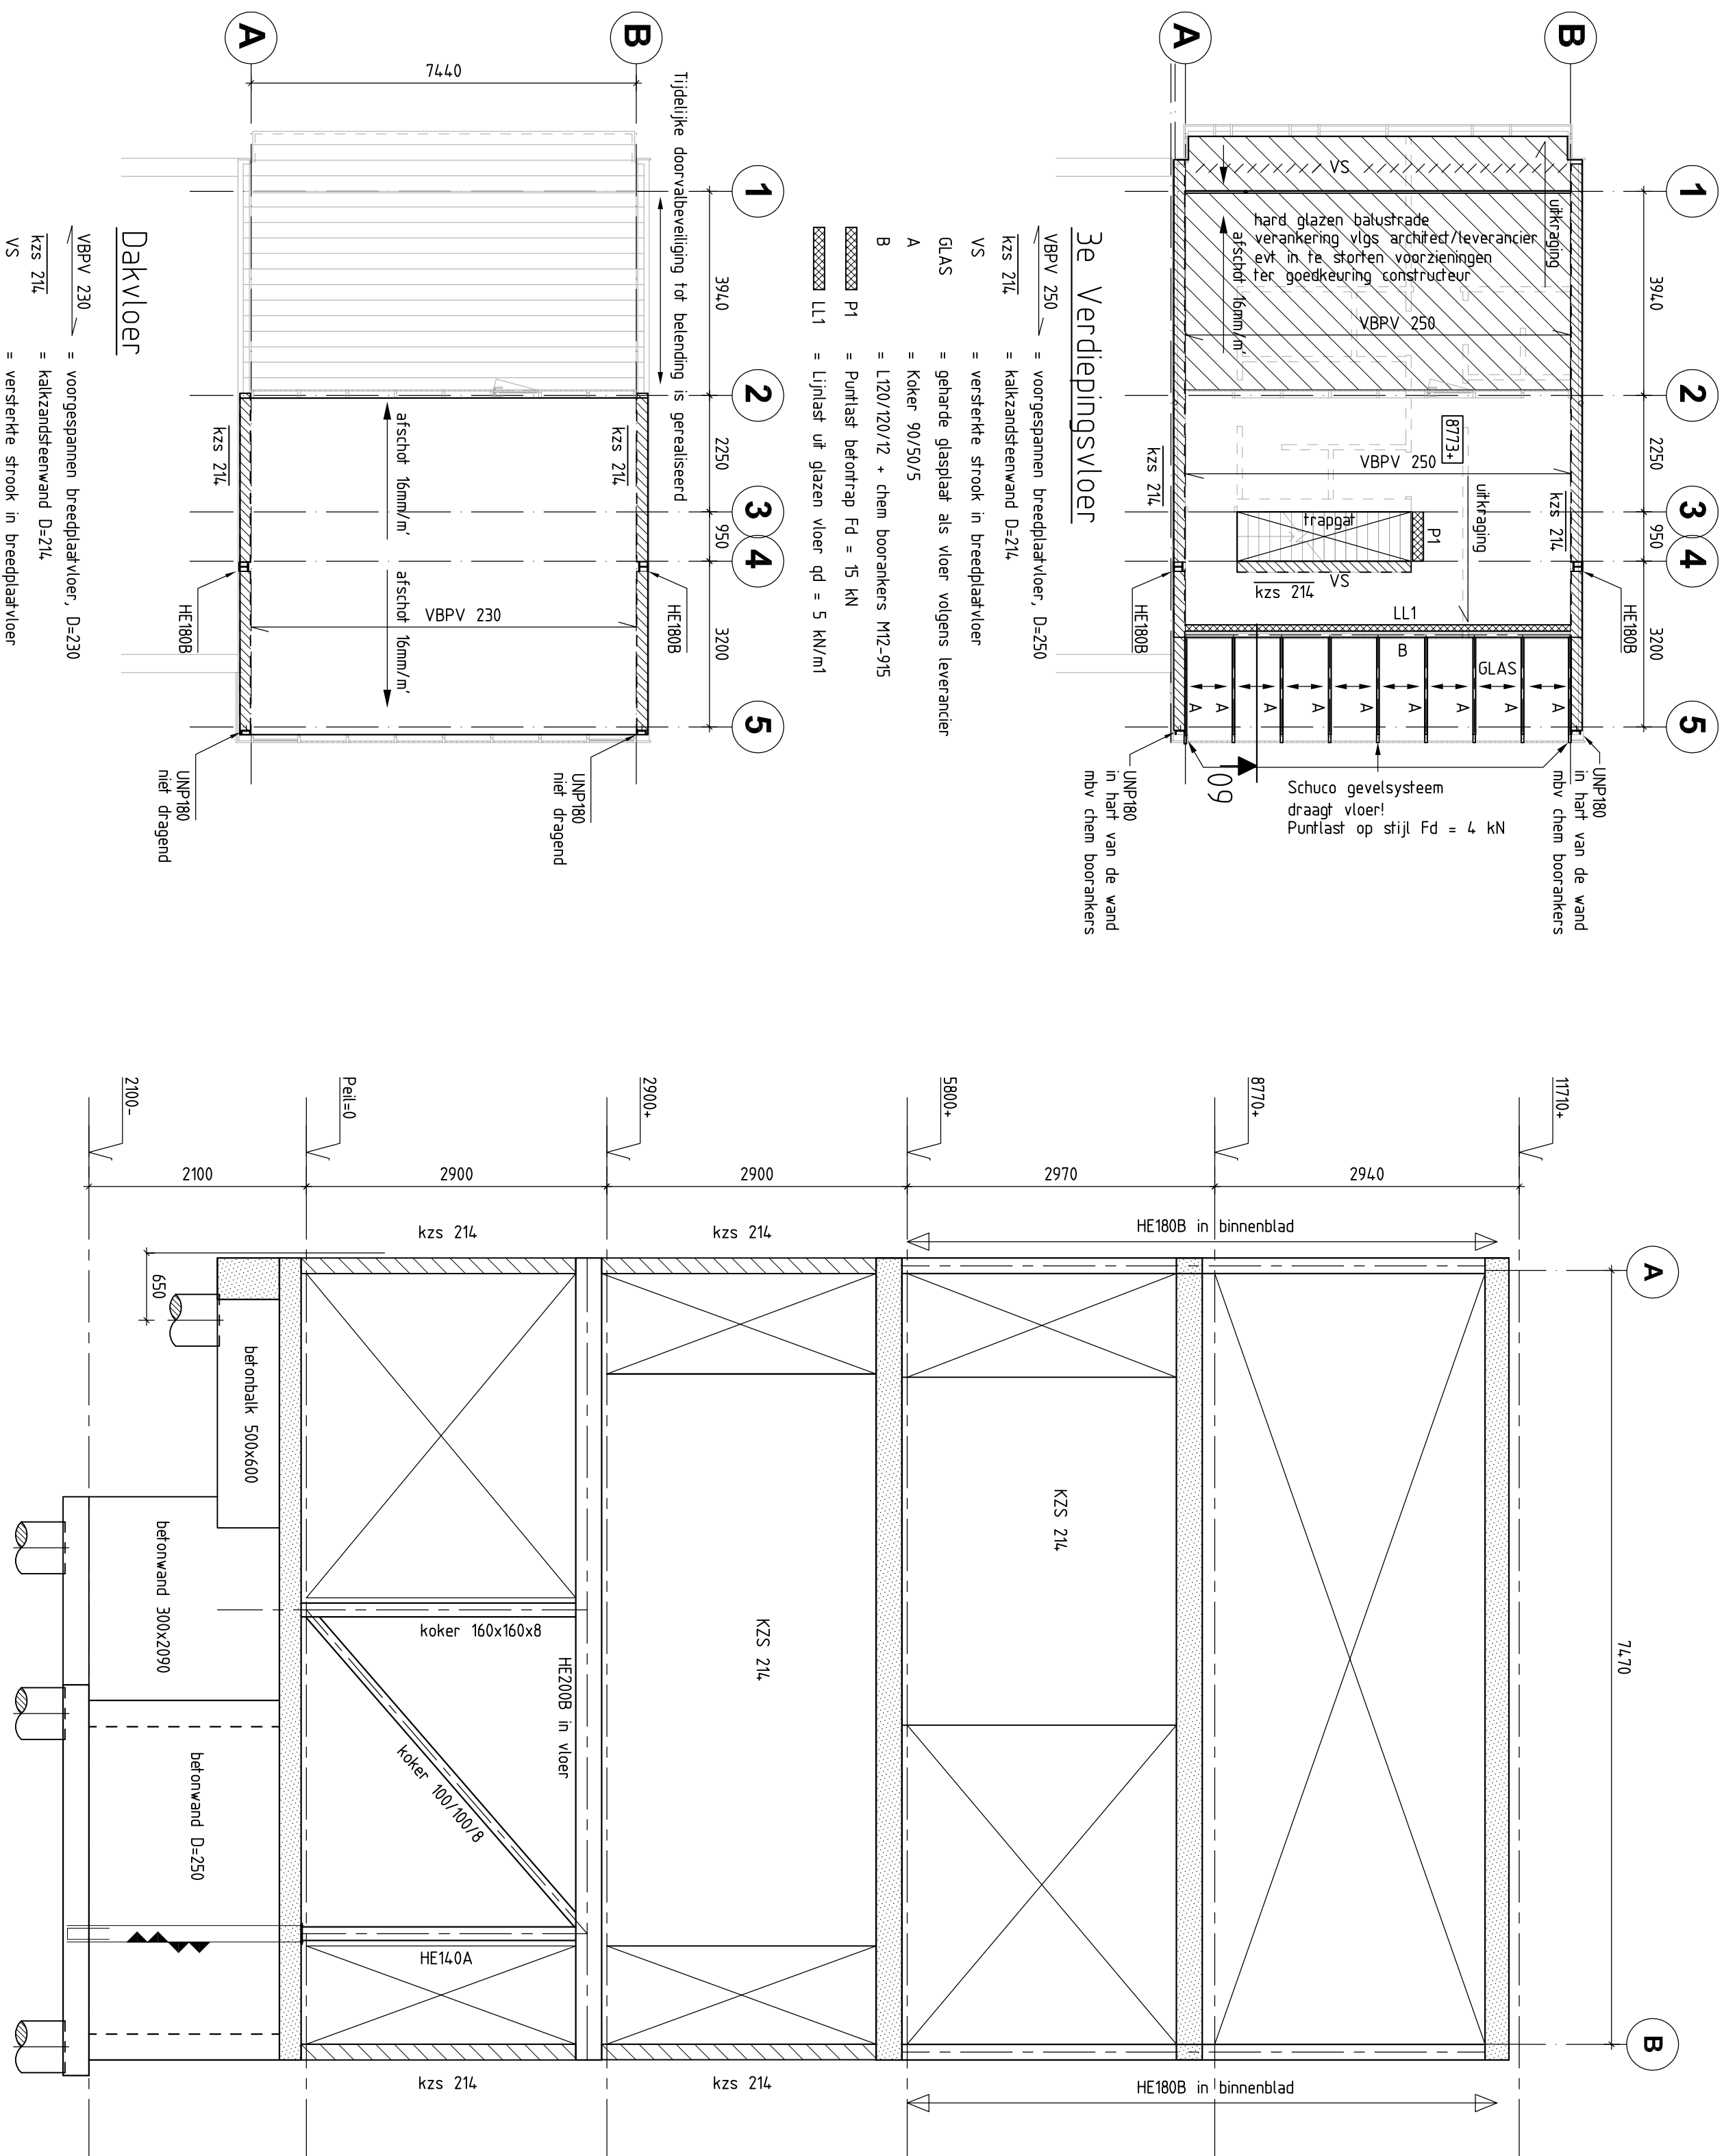

Wand as-4

Wijk	Donor	Geboortedatum
A	23-09-2010	A8
B	16-10-2010	A8
C	18-11-2010	B5
D	25-11-2010	B5

Maatschappelijke achtergrond
 Alle meten in het werk te controleren
 Voorzorgingen te behoren van gebied en staatsstructuur volgens levertanten
 Geen grond op plat dakt
 Leden te wapenlijsten minimal 40 x staatsdiner
 spewoekers 4 per m2
 opgelijng lagers 1 laren 150 mm bereij anders vermeld



BENEFITS OF THE APPROVED THERAPY CHARTS	
	
	
	
	